LIFE + Alte Donau / Wasserpark

AUSLAUFBAUWERK

pH WERT

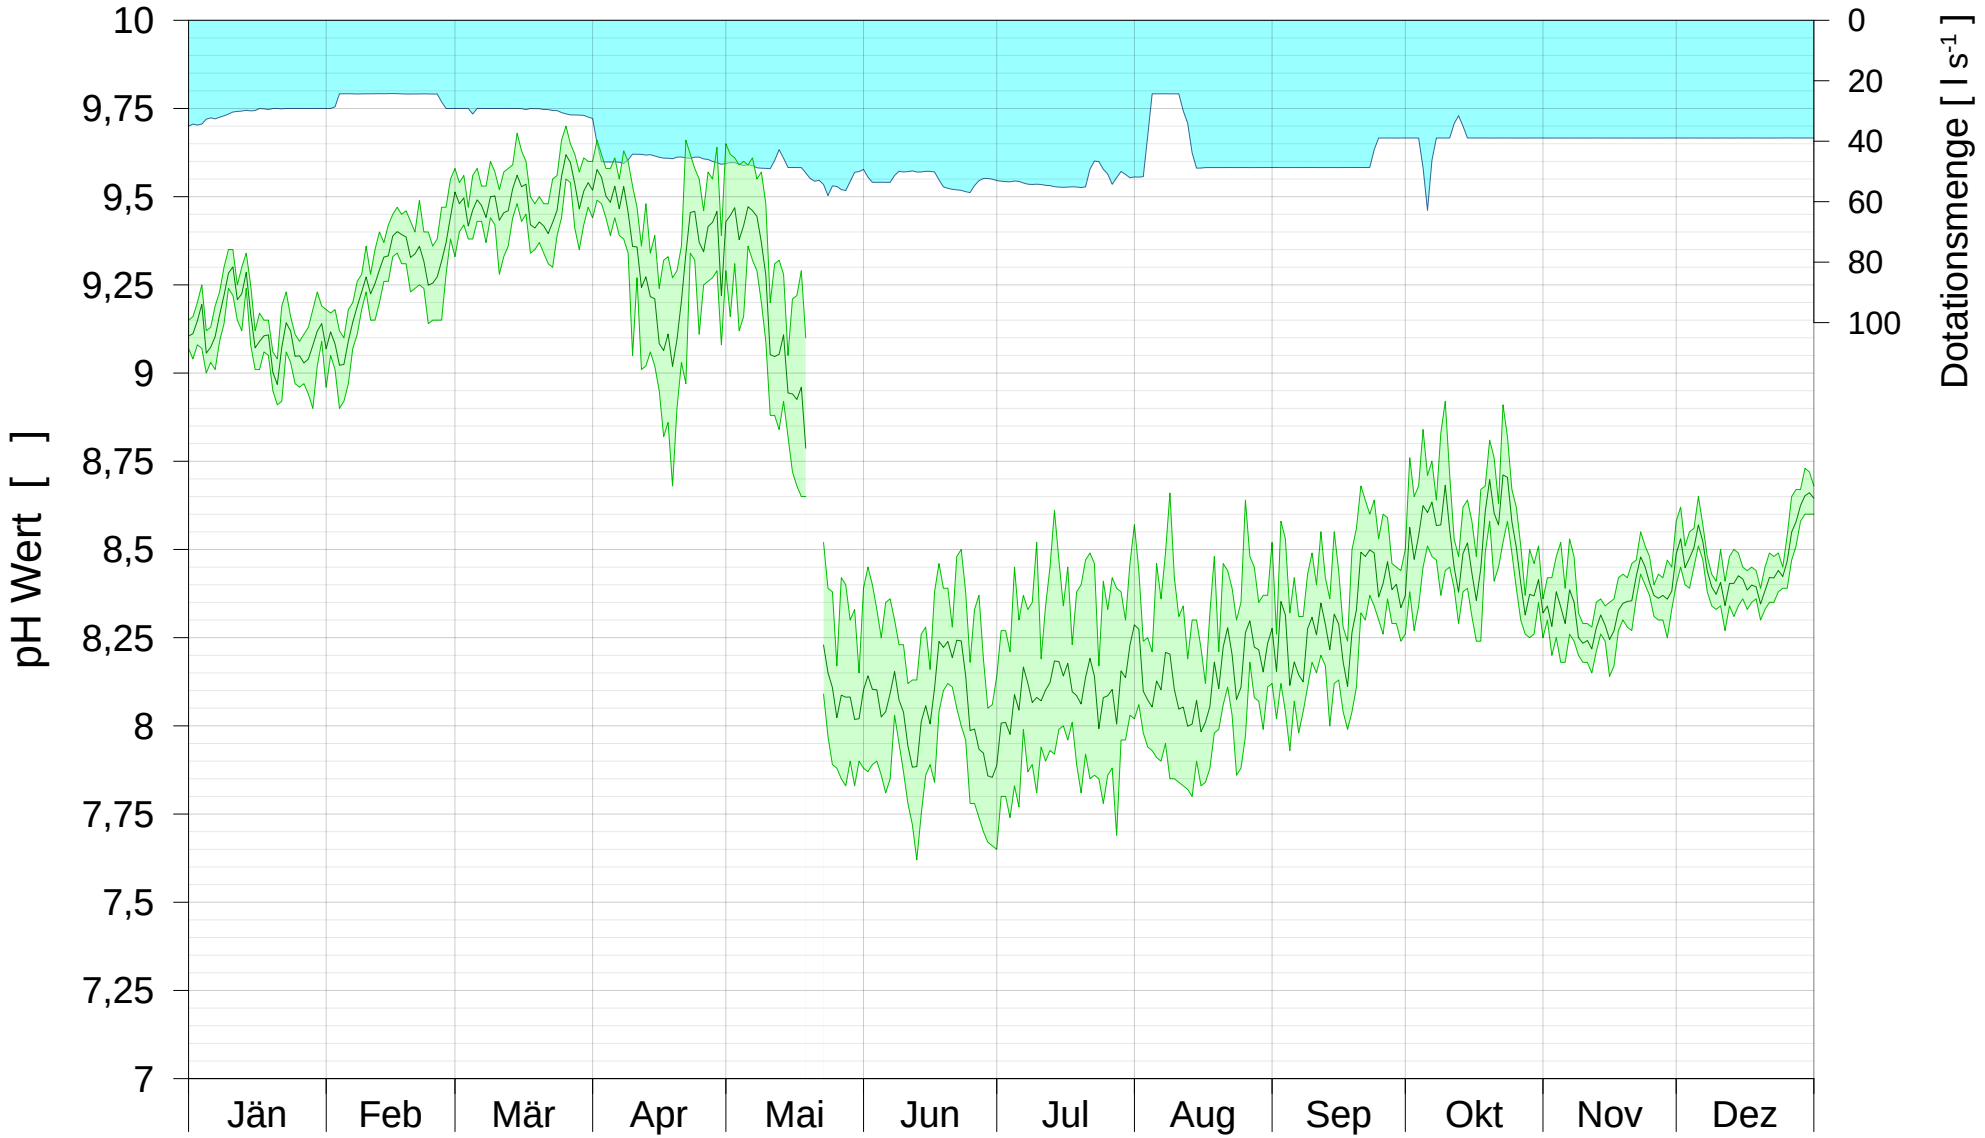

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Stefan Schuster

29.01.2021