LIFE + Alte Donau / Wasserpark

AUSLAUFBAUWERK

Sauerstoff gelöst

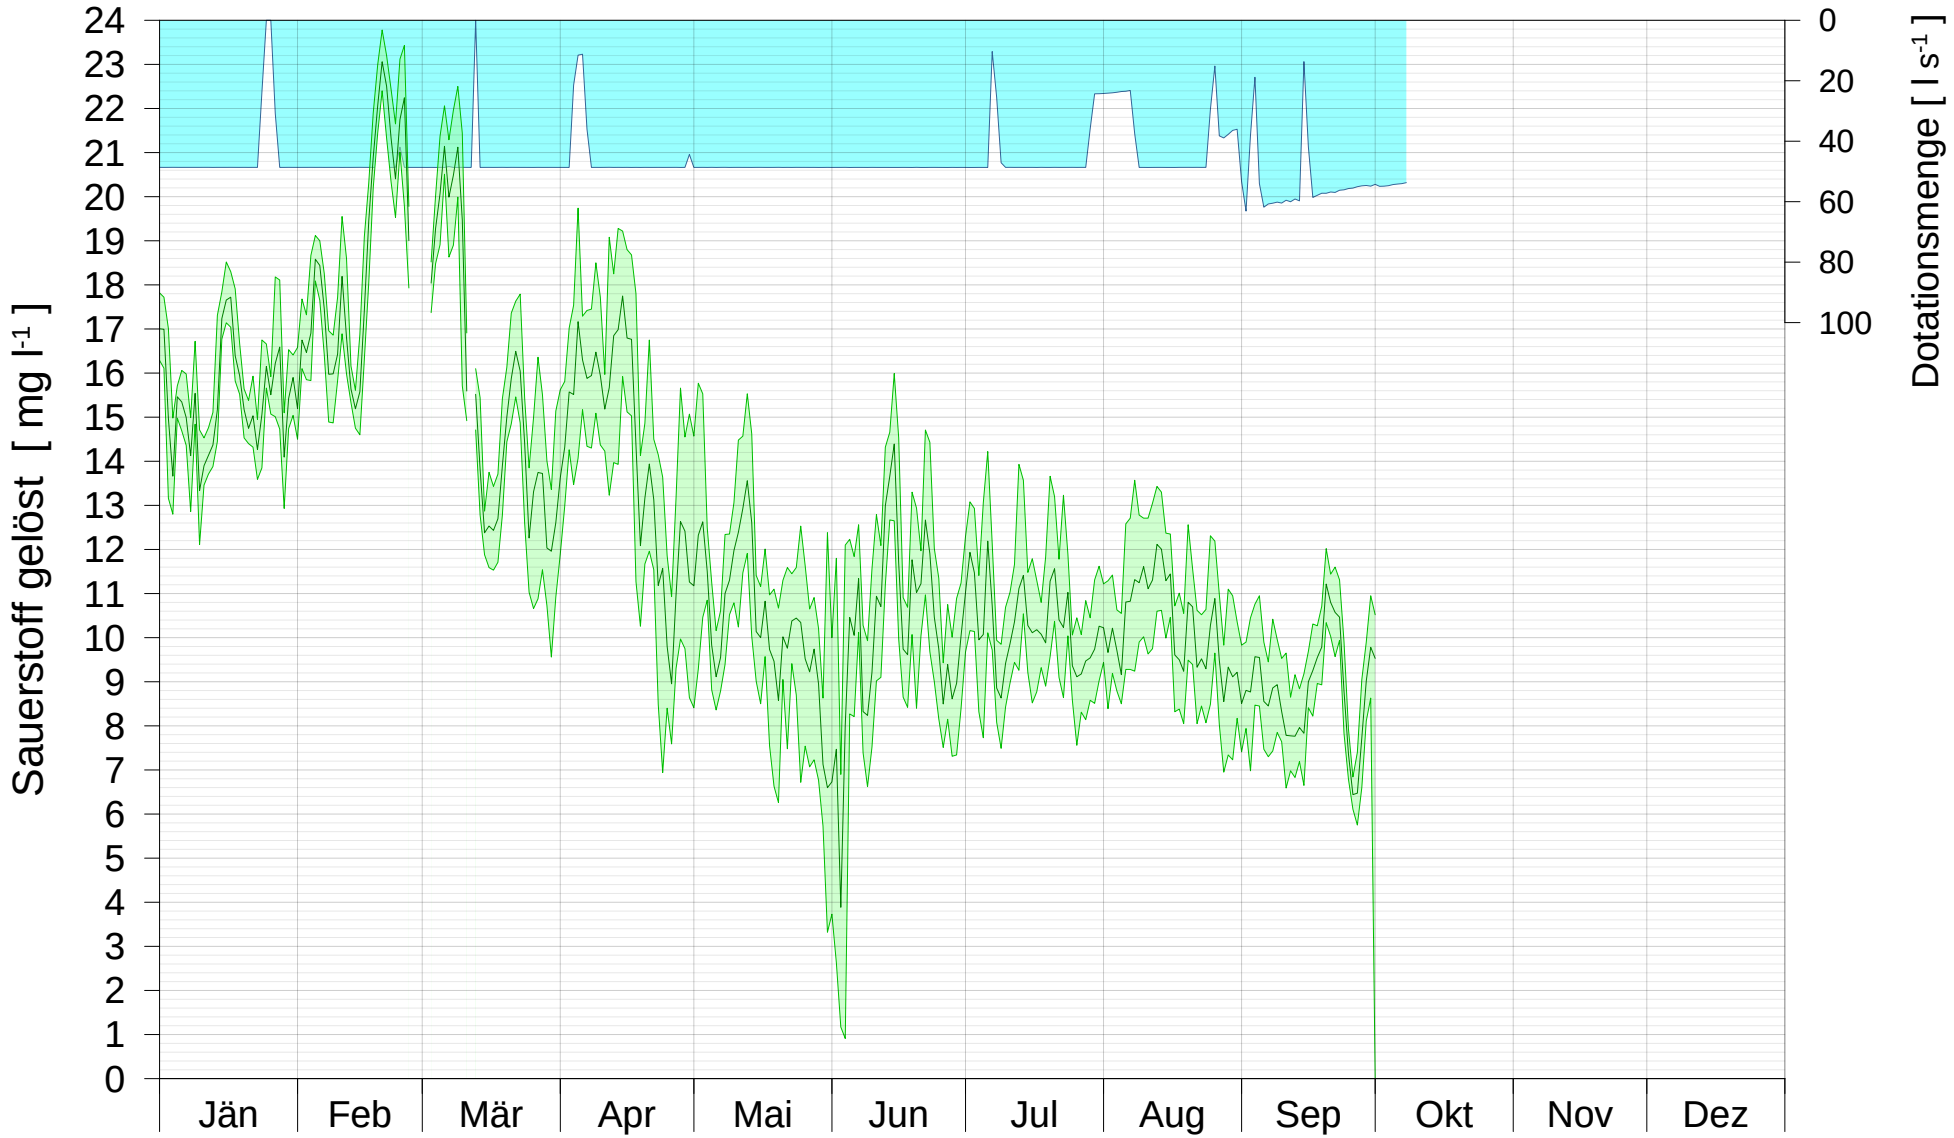

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Stefan Schuster

09.10.2025