LIFE + Alte Donau / Wasserpark

ZULAUFSCHACHT

SAUERSTOFFSÄTTIGUNG

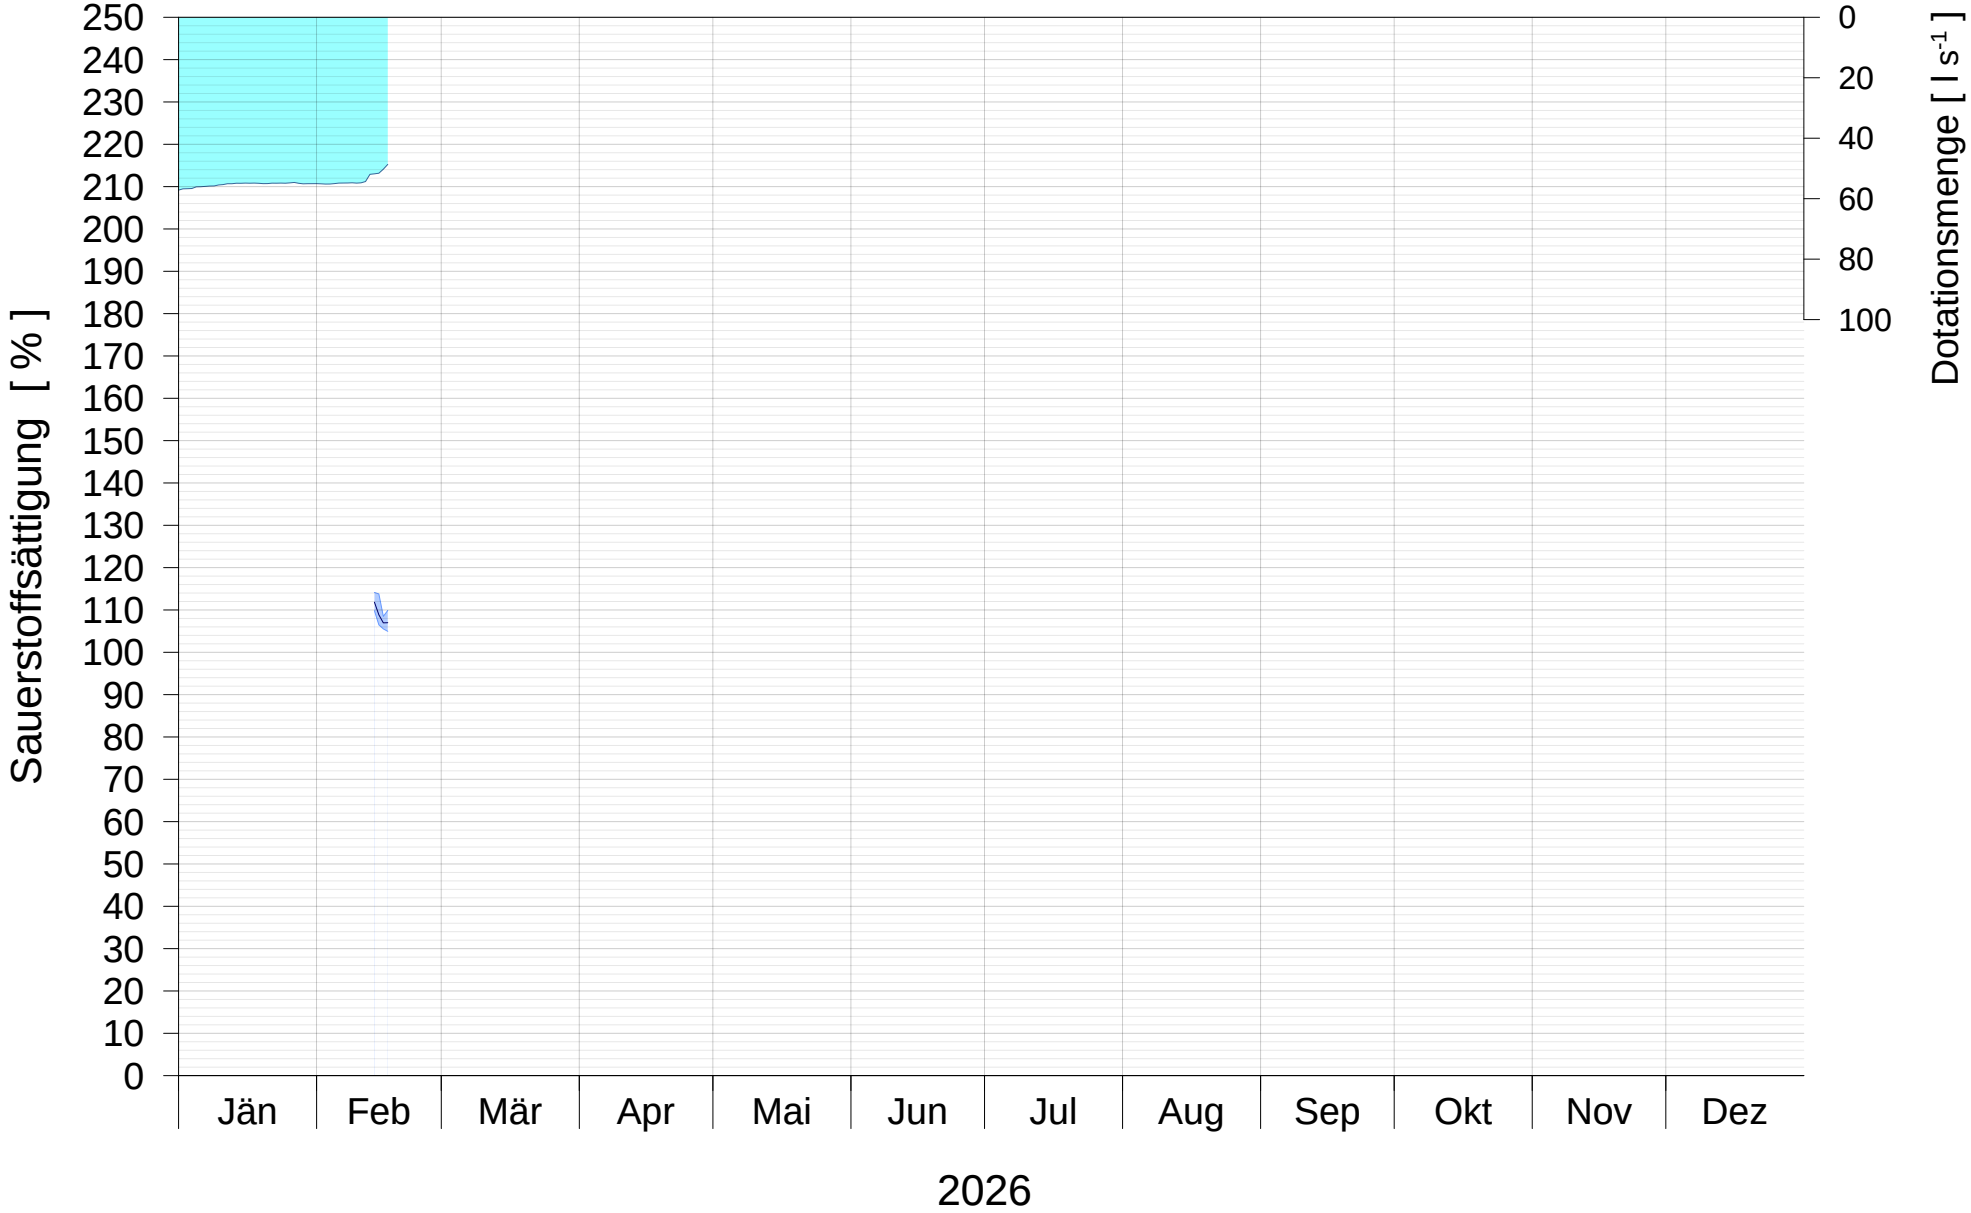

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Stefan Schuster
18.02.2026