Technisches Büro – Ingenieurbüro
für Chemie und Biologie
Dr. Stefan Schuster
Franzensgasse 19/5
A-1050 Wien
Mobil: +43-664 245 22 90
Tel/Fax: +43-1 587 63 50
E-Mail: TB-Schuster@chello.at

TBS Water Consult

Donau - Wasserspiegel

1/4 Std. Werte - Tagesmittelwerte - Wochenmittelwerte

(01.01.2008-31.12.2008)

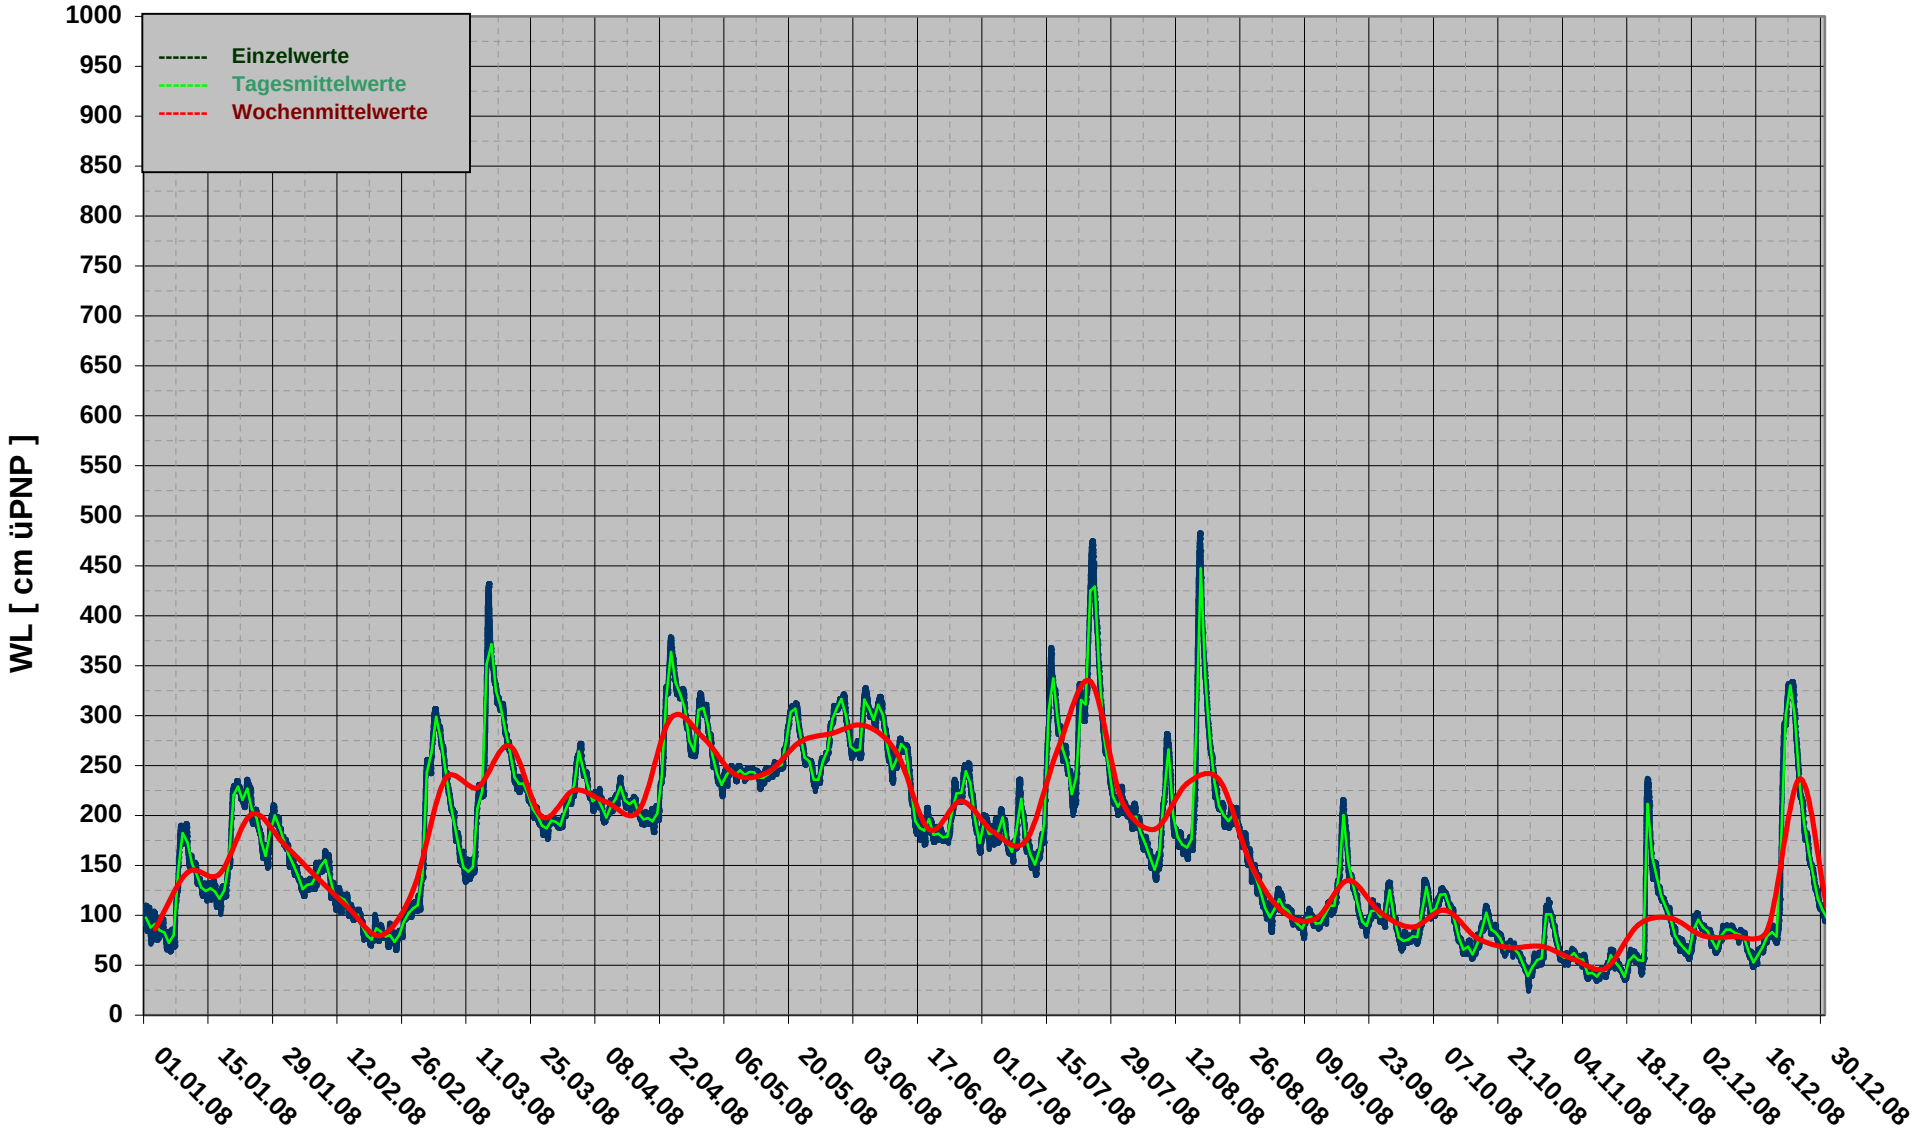

Ersteller: Dr. Schuster